


Protokoll Ausflussmessung

Mess- und Entnahmestelle	
Ort:	04838 Zschepplin OT Roedgen
Straße / Nummer:	Naundorfer Straße 6
Entnahmestelle:	Überflurhydrant

Messgerät und Messaufbau	
Messgerät:	Sotronix HT80
Messanordnung:	Hydrant -> B-Schlauch 5m -> Sotronix HT80 -> Spülsack

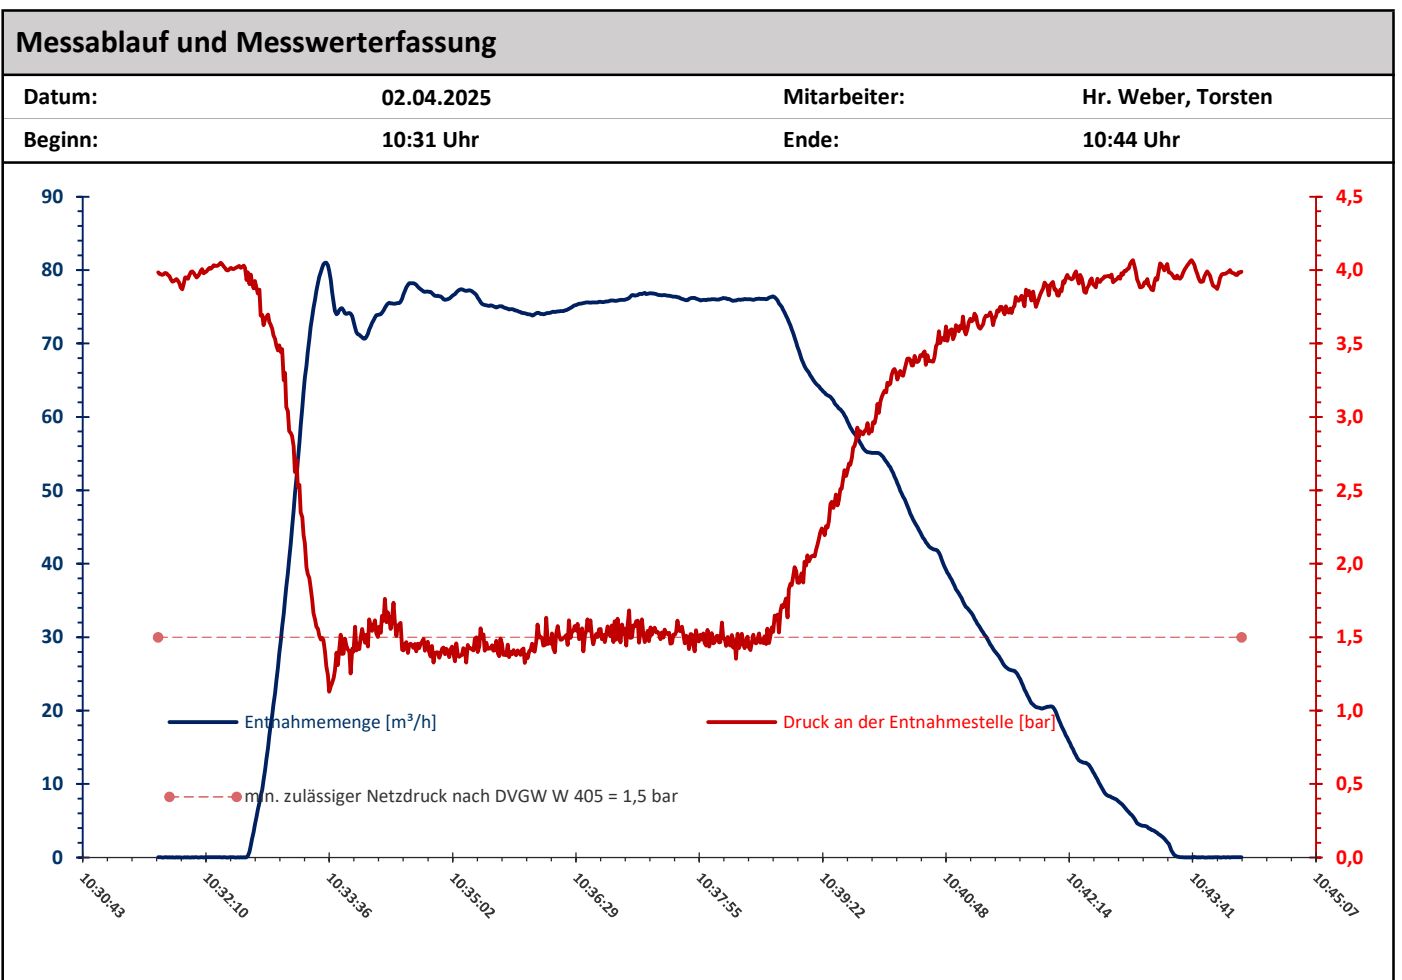

Messergebnisse						
maximale Entnahme	$Q_{\max}$	81,0 m³/h	/	22,5 l/s	/	1.350 l/min
minimaler Druck	$p_{\min}$	1,1 bar		/		121,5 mNHN
minimale Entnahme	$Q_{\min}$	0,0 m³/h	/	0,0 l/s	/	0 l/min
maximaler Druck	$p_{\max}$	4,1 bar		/		151,5 mNHN
Wasserverbrauch	Q_{gesamt}	9,9 m³		/		9.895 l
Löschwassernachweis nach DVGW W 405 auf Basis von 252 Messwerten	$Q_{\text{LöschW}}$	75,7 m³/h	/	21,0 l/s	/	1.261 l/min
	$p_{\text{LöschW}}$	1,5 bar		/		125,2 mNHN